


- e FI - Schutzschalter 16 - 63 A
- w Устройство защитного отключения 16 - 63 A
- x Proudovč chrpniFe 16 - 63 A

[

WARNUNG: Anschluß und Montage dürfen nur durch einen Elektrofachmann durchgeführt werden.

Предупреждение: Установка и монтаж прибора должны проводиться только квалифицированными специалистами.


Varování: instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba



Sicherungen oder LS - Schalte.

Предохранители или автоматические выключатели.

Pojistka nebo jistič




FI - Schutzschalter

Устройство защитного отключения

Proudovč chrpnič

14 mm max.
14 mm макс
14 mm max.



16 mm²




25 mm²


Anschluß 1 Phasig (L+N) oder 3 Phasig (3L ohne N)

Соединения 1-фазное (L+N) или 3-фазное (3L без N)

Připojení 1-fázové (L+N) nebo 3-fázové (3L bez N)

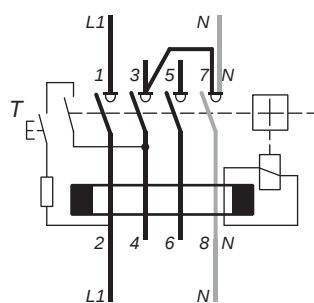


30 mA Forbidden for 30 mA


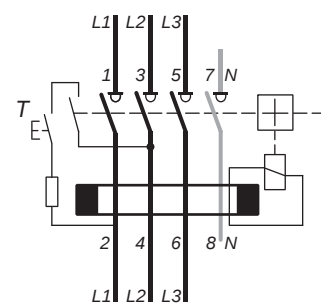


Kontaktstellungsanzeige
Индикация положения контактов
Ukazatel polohy kontaktů

AUS/Выкл/VYP
grün/зеленый/zelená





EIN/Вкл./ZAP
rot/красный/červená



TEST und FI - Fehlerstromanzeige: Test-Taste, halbjährlich drücken
FI - Schutzschalter muß auslösen.

Проверка и индикация тока утечки: раз в полгода нажимать проверочную кнопку "TEST" - должно происходить расцепление УЗО.
TEST a ukazatel poruchy: zmáčknout tlačítko TEST každých 6 měsíců, chrpnič musí vybit

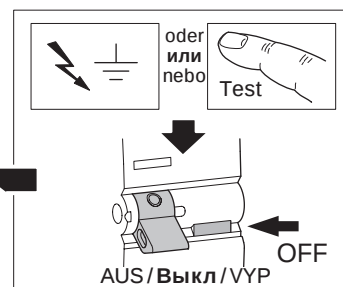

Kurzschlußfestigkeit des FI mit Vorsicherung oder LS-Schalter (siehe Hager Hauptkatalog).

Номинальный условный ток короткого замыкания УЗО с предохранителем или автоматическим выключателем (см. главный каталог фирмы Hager).

Koordinální tabulka zkratové odolnosti při použití jistič, nebo pojistek (viz. hlavní katalog).

CS Záruka

24 měsíců od data výroby na materiálu a výrobní závady. Při výrobních závadách musí být výrobek předložen prodejci s uvedením závady, která se na výrobku vyskytuje.

Garantie

24 Monate gegen Material- und Fabrikationsfehler, ab Fertigungsdatum. Fehlerhafte Geräte sind dem üblichen Großhändler auszuhändigen. Die Garantie kommt nur zum Tragen, wenn das Rücksendeverfahren über Installateur und Großhändler gewahrt wurde, und wenn nach Begutachtung durch unsere Abteilung Qualitätsprüfung kein Fehler infolge unsachgemäßen Einbaus und/ oder kunstregelwidriger Anwendung festgestellt wurde. Etwaige Anmerkungen zur Erläuterung des Fehlers sind dem Gerät beizufügen.



Schutz gegen Staub

Im Falle von Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen, stellen sie bitte sicher, dass die Anlage gegen Staub geschützt ist, wenn sie nicht der Schutzklasse IP5x entspricht.

Гарантия

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов и сборки в течение 24 месяцев после даты изготовления. Неисправные приборы должны быть возвращены по товарному продавцу. Гарантийные обязательства наступают только после взаимной переписки с торговой и монтажной фирмами и в том случае, если наша служба качества не установила, что причина дефекта заключается в ненадлежащем техническом обслуживании или нарушении норм эксплуатации. Целесообразно сопровождать рекламации сообщениями о возможных причинах возникших неисправностей.



Защита от пыли



Если степень защиты щита менее IP5x, то в случае проведения работ поблизости убедитесь, что электроустановка защищена от пыли.





Ochrana proti prachu

Nemô-li rozvádň kryť IP5x a v jeho okolí probíhají stavební práce, je nutné se ujistit, že je přístroj chráněn proti prachu.


Anschluß Beispiel 1
Соединение Пример 1
Přiklad zapojení 1

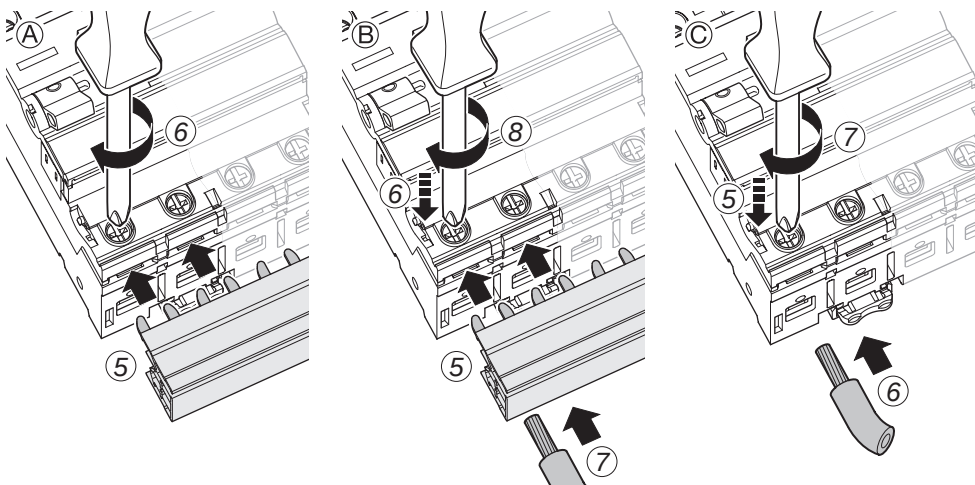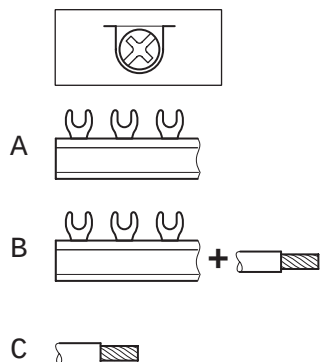


Anschluß Beispiel 2
Соединение Пример 2
Přiklad zapojení 2

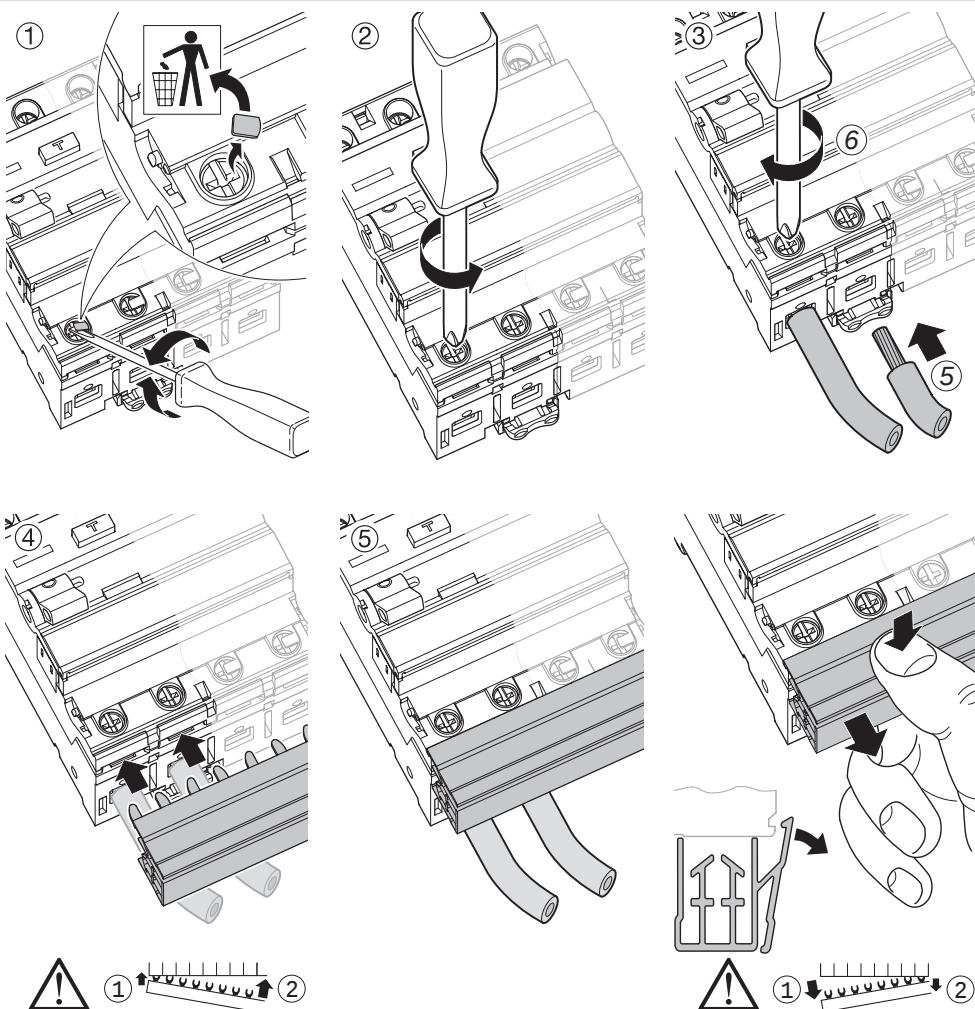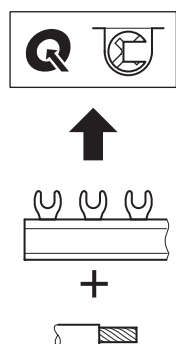

Gerätebeschriftung
Маркировка прибора
Popis zařizení

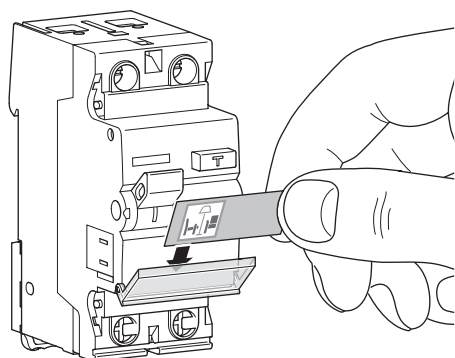

Klemmenabdeckung
Крышка для клемм
Kryt svorek

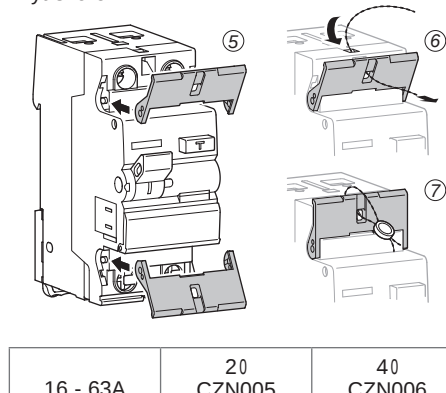

Zubehör: Hilfsschalter/Signalkontakt, Auslöser und Absperrvorrichtung, siehe Hager Hauptkatalog.

Принадлежности: блок-контакт/сигнальный контакт, расцепитель и блокирующее устройство, см. главный каталог фирмы Hager.

Příslušenství: pomocný kontakt / signální kontakt, spouštěč a plombovatelná krytka viz. hlavní katalog

16 - 63A

20
CZN005

40
CZN006